

K. F. Halmfyr

Kurt Frederiksen

Skæveledvej 16 . DK-9352 Dybvad . Telefon 98 86 45 99 . Fax 98 86 48 99



K. F. Halmfyr opstillet hos en kunde.
Halmfyret er godkendt af DTI.

På nedenstående billede ser man
brændkammeret, som er isoleret
med 50 mm, ildfaste sten.



K. F. Halmfyr

Minibigballefyret for udendørs opstilling

Høj virkningsgrad

Fyret er PLC - styret

DTI godkendt

*Brændkammeret er 250 cm. bredt, hvilket bevirker, at
indfyring kan ske på tværs*


Stort vandindhold ca. 11.600 liter som giver en stabil fyring

**MINIBIG
BALLER**

K. F. Halmfyr

Kurt Frederiksen

Skæveledvej 16 . DK-9352 Dybvad . Telefon 98 86 45 99 . Fax 98 86 48 99

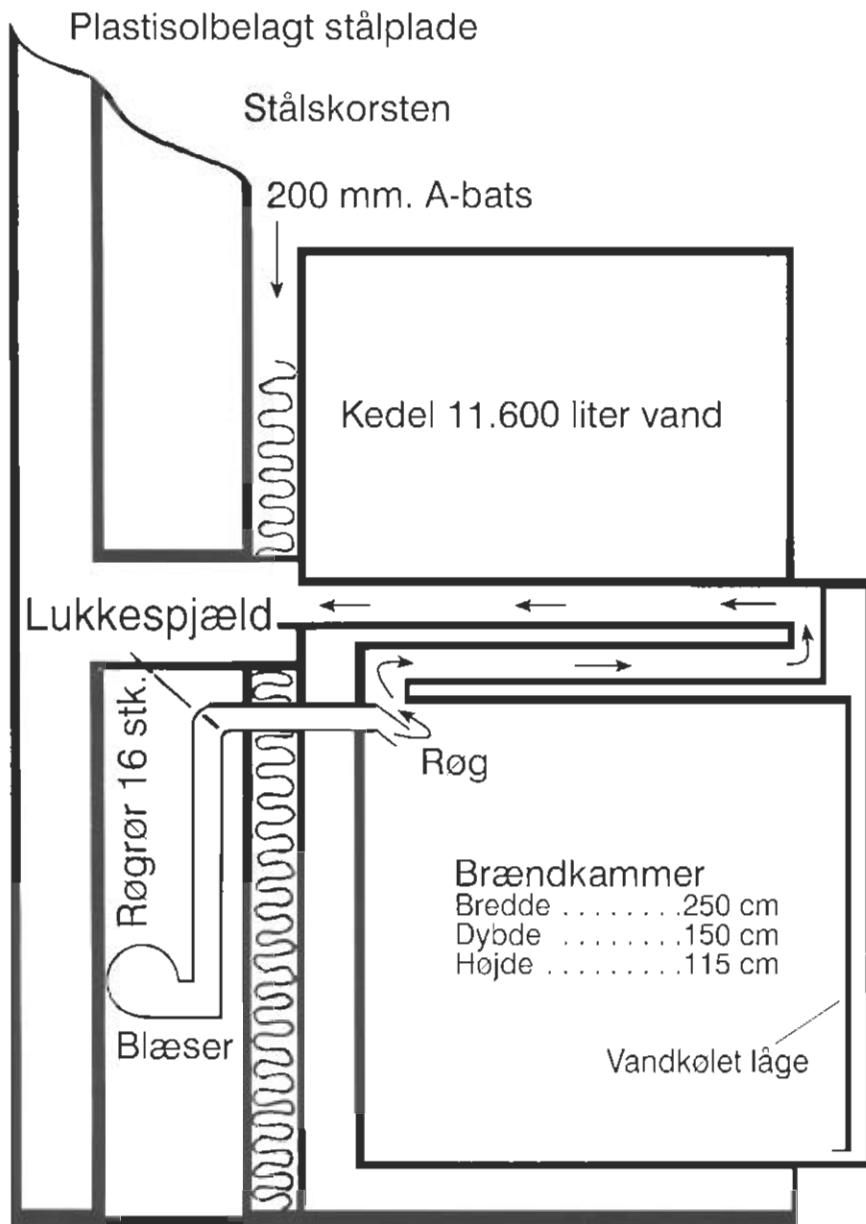

Specifikationer:

Ydelse	180.000 kcal
Total bredde	400 cm
Total højde	450 cm
Total længde	250 cm

Brændkammermål:

Bredde	250 cm
Dybde	150 cm
Højde	115 cm

Hedeflade	17,8 m ²
Frem- og returløb	2"
Røgafgang	250 mm
Vandindhold	11.600 liter
Vægt	6.000 kg

Brændkammeret er fremstillet af 12 mm. stålplade og kedlen er isoleret med 200 mm A-bats. Kedlen er forsynet med 1 stk. termostatstyret 380 V blæser med automatisk luftstyring ved hjælp af en iltsonde samt røgtemperatur. Dette styres ved hjælp af to computerstyrede drejespjæld.

Kedlen er iøvrigt forsynet med 16 røgrør, inden røgen går ud af skorstenen. Dette giver en god udnyttelse af varmen.

Halmfyret er godkendt ved DTI.